




774
F/12

Mise à jour 18

**Equipements de
protection incendie**

Schéma d'élaboration d'un descriptif

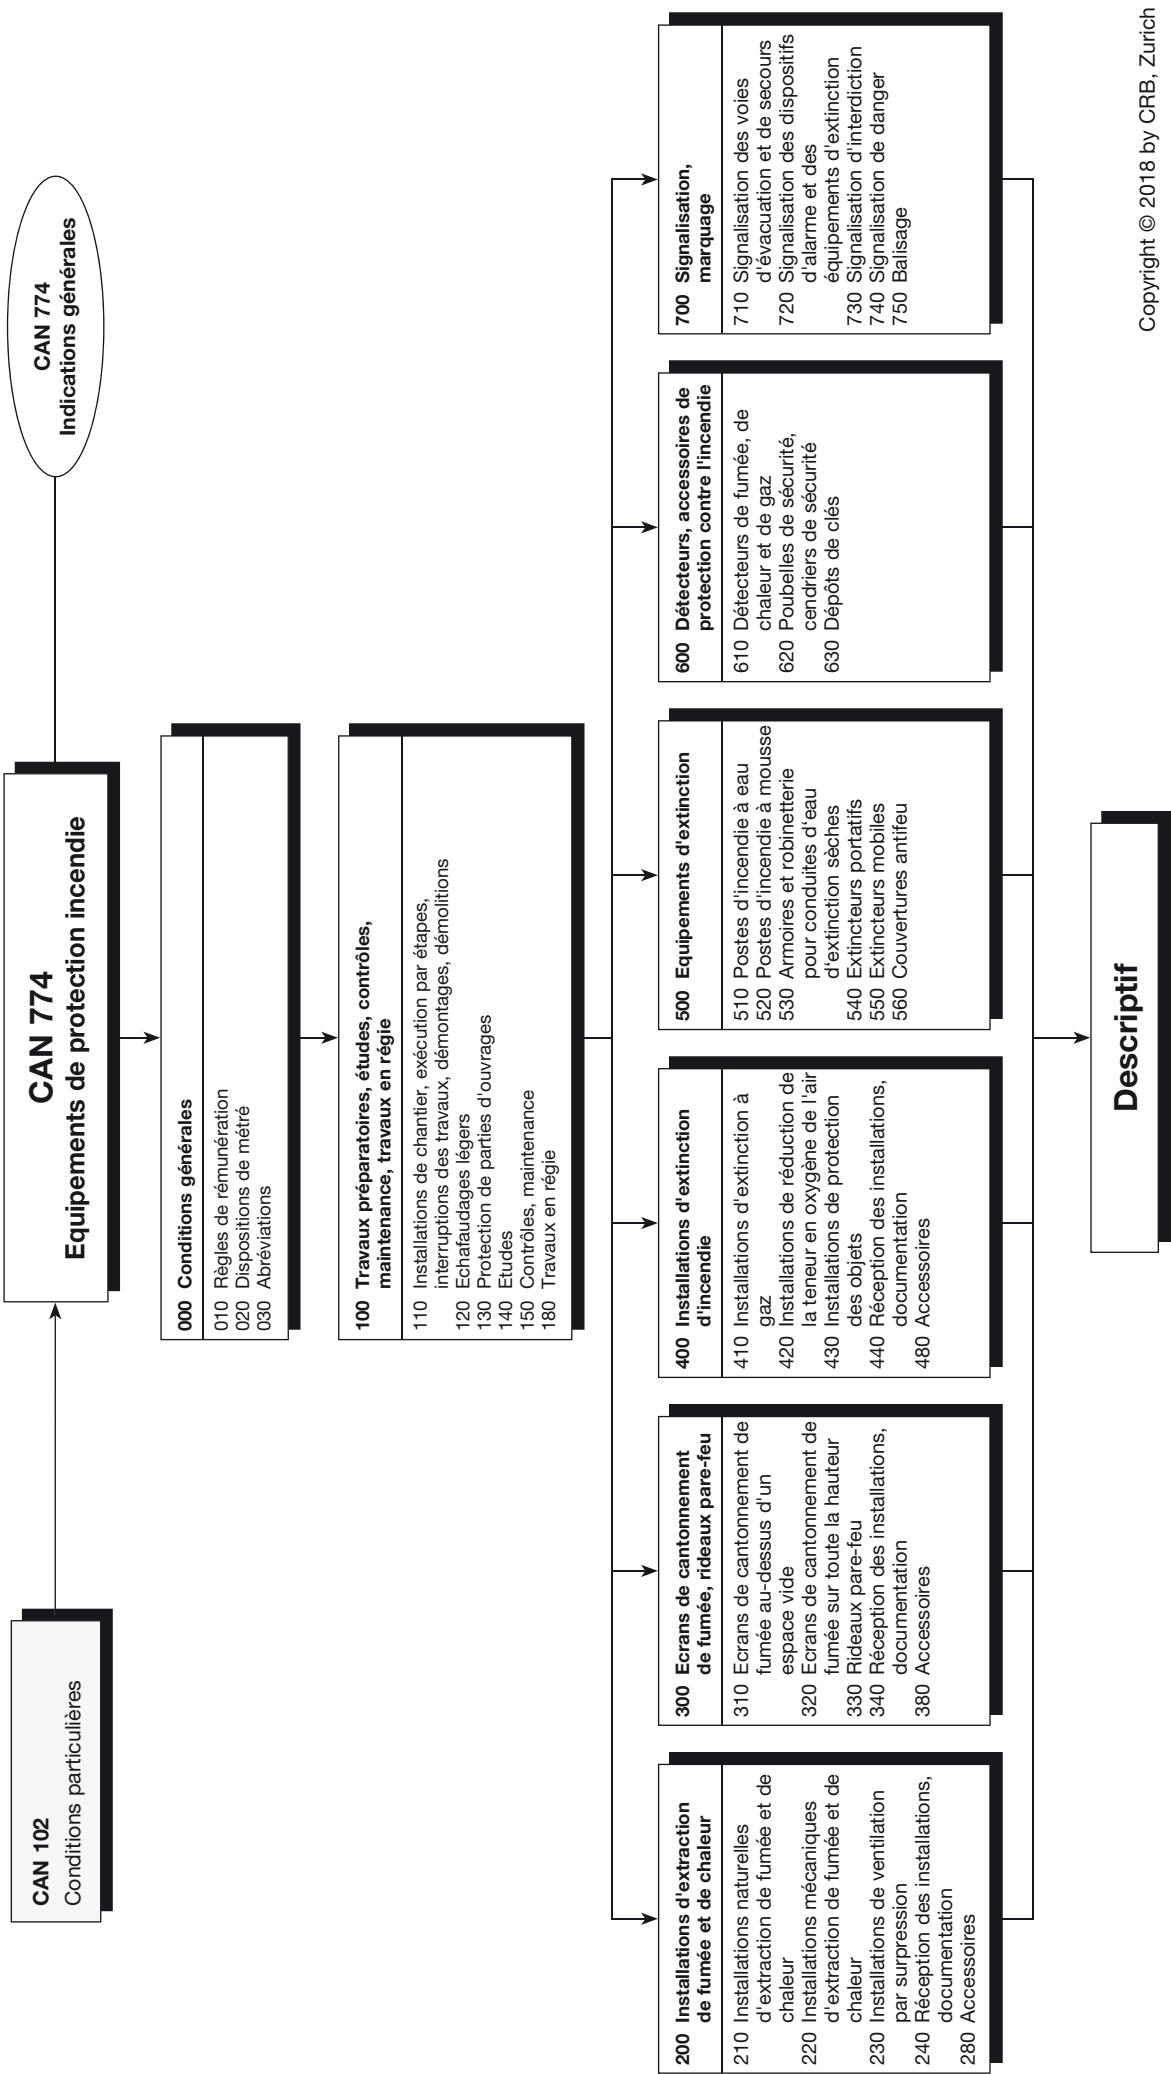

Divers


- .801 01 *Description*
 02 Poste à poser en applique. **A**
 03 Poste à encastrer. **A**
 04 *Marque, type*
 05 Tuyau, diamètre mm/
 06 Tuyau, longueur m
 07 Pose murale, en applique. **B**
 08 Pose encastrée dans niche. **B**
 09 *Mode de pose*
 10 Sur
 11 *Supplément*
 12 Conc. art.
 13 up =
 14 *Divers*up...

.802 à .889 dito .801

Dévidoir réenrouleur

518 Dévidoir à réenrouleur.

Fourniture,dévidoir inox



- .100 Fourniture. Dévidoir en acier inoxydable, avec console pivotante ou fixe et ressort spiral intégré dans le tambour. Y compris tuyau indéformable, vanne d'incendie diamètre " 1 1/4, tuyau d'extinction avec raccord et lance réglable.

Consoles pivotantes

- .110 Consoles pivotantes.
 01 *Marque, type*

Tuyau,d mm 19/27;l m 20

- .111 Tuyau, diamètre mm 19/27, longueur m 20. ..p...

Spécification

- .112 01 Tuyau, diamètre mm/
 02 Tuyau, longueur m
 03 *Divers*p...

.113 à .119 dito .112

Consoles fixes

- .120 Consoles fixes.
 01 *Marque, type*

Tuyau,d mm 19/27;l m

- .121 Tuyau, diamètre mm 19/27, longueur m 20. ..p...

Spécification

- .122 01 Tuyau, diamètre mm/
 02 Tuyau, longueur m
 03 *Divers*p...

.123 à .129 dito .122

Spécification

- .181 01 *Description*
 02 Console pivotante. **A**
 03 Console fixe. **A**
 04 *Marque, type*
 05 Tuyau, diamètre mm/
 06 Tuyau, longueur m
 07 *Divers*p...

.182 à .189 dito .181

- .200 Pose et raccordement, y compris contrôles de fonctionnement.**
- .210 Fixation contre paroi.**
- .211** Sur béton, briques ou similaires.
01 Conc. art.p...
- .212** 01 Sur
02 Conc. art.
03 Diversp...
- .213** à .219 dito .212
- .281** 01 Description
02 Fixation contre paroi.
03 Mode de pose
04 Sur
05 Conc. art.
06 Diversp...
- .282** à .289 dito .281
- .801** 01 Description
02 Console pivotante. **A**
03 Console fixe. **A**
04 Marque, type
05 Tuyau, diamètre mm/
06 Tuyau, longueur m
07 Pose murale.
08 Mode de pose
09 Sur
10 Conc. art.
11 up =
12 Diversup...
- .802** à .889 dito .801

Pose,raccordement

Fixation contre paroi

Sur béton,briques

Spécification

Spécification

Divers


520 Postes d'incendie à mousse**Postes incendie à mousse**

- 521 Poste d'incendie avec dispositif de raccordement pour tuyau plat. Pour 1 dévidoir pivotant et emplacement pour 1 mélangeur de mousse et 2 bidons.**

Poste incendie à mousse

- .100 Fourniture. Poste en acier avec couche de fond. Dévidoir en acier thermopoudré, rouge. Y compris tuyau plat, tuyauterie diamètre " 2 avec raccord Storz 55 et support, robinet à bille pour raccordement de rinçage, soupape de retenue, mélangeur de mousse réglable, 2 bidons de 30 litres et lance à mousse moyenne.**

Fourniture

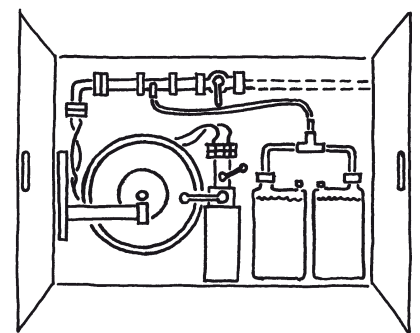

- .110 Poste à poser en applique.**
01 Marque, type
.111 Tuyau plat C 42, longueur m 20.p...
.112 01 Tuyau plat C
02 Tuyau, longueur m
03 Diversp...
.113 à .119 dito .112

Pose en applique

Tuyau plat C 42;l m 20

Spécification

Sur châssis support

Tuyau plat C 42; l m 20

Spécification

Spécification

Pose poste, raccordement tuyau

Pose murale, en applique

Sur béton, briques

Spécification

Pose au sol, sur châssis

Sur béton

Spécification

Spécification

Suppléments

Autre exécution

Spécification

Var. 06:

La documentation relative au système NCS s'obtient auprès de CRB.

.120 Poste sur châssis de support.
01 *Marque, type*

.121 Tuyau plat C 42, longueur m 20.p...

.122 01 Tuyau plat C
02 Tuyau, longueur m
03 *Divers*p...

.123 à .129 dito .122

.181 01 *Description*
02 Poste à poser en applique. **A**
03 Poste sur châssis de support. **A**
04 *Marque, type*
05 Tuyau plat C
06 Tuyau, longueur m
07 *Divers*p...

.182 à .189 dito .181

.200 Pose du poste et raccordement du tuyau, y compris contrôles de fonctionnement.

.210 Pose murale, en applique.

.211 Sur béton, briques ou simi-laires.
01 *Conc. art.*p...

.212 01 Sur
02 *Conc. art.*
03 *Divers*p...

.213 à .219 dito .212

.220 Pose au sol, sur châssis.

.221 Sur béton.
01 *Conc. art.*p...

.222 01 Sur
02 *Conc. art.*
03 *Divers*p...

.223 à .229 dito .222

.281 01 *Description*
02 Pose murale, en applique. **A**
03 Pose au sol, sur châssis. **A**
04 *Mode de pose*
05 Sur
06 *Conc. art.*
07 *Divers*p...

.282 à .289 dito .281

.700 Suppléments.

.710 Pour autre exécution.

.711 01 Poste en acier zingué, thermo-poudré. **A**
02 Poste en acier zingué. **A**
03 Poste en acier inoxydable, brossé. **A**
04 *Exécution*
05 *Teinte* **B**
06 *Code NCS* **B**
07 *RAL no* **B**
08 *Conc. art.*
09 *up =*
10 *Divers*up...

.712 à .719 dito .711

.720 Pour autre lance à mousse.

- .721** 01 Lance à mousse légère. **A**
 02 Lance à mousse lourde. **A**
 03 Type de lance à mousse
 04 Conc. art.
 05 up =
 06 Diversup...

.722 à .729 dito .721

- .781** 01 Description
 02 Teinte **A**
 03 Code NCS **A**
 04 RAL no **A**
 05 Conc. art.
 06 up =
 07 Diversup...

.782 à .789 dito .781

- .801** 01 Description
 02 Poste à poser en applique. **A**
 03 Poste sur châssis de support. **A**
 04 Marque, type
 05 Tuyau plat C
 06 Tuyau, longueur m
 07 Pose murale. **B**
 08 Pose au sol. **B**
 09 Mode de pose
 10 Sur
 11 Supplément
 12 Conc. art.
 13 up =
 14 Diversup...

.802 à .889 dito .801

Poste incendie à mousse**Autre lance à mousse**

Spécification

Spécification

Var. 03:

La documentation relative au système NCS s'obtient auprès de CRB.

Divers

530 Armoires et robinetterie pour conduites d'eau d'extinction sèches

Armoire, robin. extinction sèche

Conduites d'eau d'extinction (les colonnes montantes font partie de la planification sanitaire et ne sont pas comprises ici).

531 Armoires d'alimentation pour sapeurs-pompiers. Fourniture seule.

Armoires alimen.sap.pompier

.100 Armoires d'alimentation encastrées.

Armoires alimen. encastrées

.110 Armoires avec latte de guidage, largeur x hauteur x profondeur mm 700x700x300. Réserve mm 720x720x310.

Armoires av.latte guidage

.111 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001. ..p...

Tôle acier zinguée

.112 Tôle d'acier au CrNi meulée. ..p...

Tôle acier CrNi meulée

.113 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001. ..p...

Tôle acier CrNi, thermopoudrée

.114 01 Description
 02 Surfacep...

Spécification

.115 à .119 dito .114

Armoires 2x, latte guidage	.120 Armoires doubles avec latte de guidage, largeur x hauteur x profondeur mm 1'200x700x300. Réserveation mm 1'220x720x310.	
Tôle acier zinguée	.121 Tôle d'acier zinguée, thermo-poudrée RAL 7035 ou 3001.	..p...
Tôle acier CrNi meulée	.122 Tôle d'acier au CrNi meulée.	..p...
Tôle acier CrNi, thermopoudrée	.123 Tôle d'acier au CrNi thermo-poudrée RAL 7035 ou 3001.	..p...
Spécification	.124 01 <i>Description</i> 02 <i>Surface</i>125 à .129 dito .124	..p...
Spécification	.181 01 <i>Description</i>182 à .189 dito .181	..p...
Armoires alimen.apparentes	.200 Armoires d'alimentation apparentes.	
Armoires bxhxp 740x740x300	.210 Armoires, largeur x hauteur x profondeur 740x740x300.	
Tôle acier zinguée	.211 Tôle d'acier zinguée, thermo-poudrée RAL 7035 ou 3001.	..p...
Tôle acier CrNi meulée	.212 Tôle d'acier au CrNi meulée.	..p...
Tôle acier CrNi, thermopoudrée	.213 Tôle d'acier au CrNi thermo-poudrée RAL 7035 ou 3001.	..p...
Spécification	.214 01 <i>Description</i> 02 <i>Surface</i>215 à .219 dito .214	..p...
Armoires 2x bxhxp 1240x740x300	.220 Armoires doubles, largeur x hauteur x profondeur mm 1'240x740x300.	
Tôle acier zinguée	.221 Tôle d'acier zinguée, thermo-poudrée RAL 7035 ou 3001.	..p...
Tôle acier CrNi meulée	.222 Tôle d'acier au CrNi meulée.	..p...
Tôle acier CrNi, thermopoudrée	.223 Tôle d'acier au CrNi thermo-poudrée RAL 7035 ou 3001.	..p...
Spécification	.224 01 <i>Description</i> 02 <i>Surface</i>225 à .229 dito .224	..p...
Spécification	.281 01 <i>Description</i>282 à .289 dito .281	..p...
Armoires alimen.au sol	.300 Armoires d'alimentation posées au sol.	
Armoires 740x1150/1100x350	.310 Armoires, largeur x hauteur x profondeur 740x1'150/1'100x350.	
Tôle acier zinguée	.311 Tôle d'acier zinguée, thermo-poudrée RAL 7035 ou 3001.	..p...
Tôle acier CrNi meulée	.312 Tôle d'acier au CrNi meulée.	..p...
Tôle acier CrNi, thermopoudrée	.313 Tôle d'acier au CrNi thermo-poudrée RAL 7035 ou 3001.	..p...

.314	01 Description	Spécification
	02 Surfacep...	
.315 à .319 dito .314		
.381	01 Description	Spécification
	02 Surfacep...	
.382 à .389 dito .381		
.801	01 Description	Divers
	02 up =	
	03 Diversup...	
.802 à .889 dito .801		
532	Armoires de prélèvement pour sapeurs-pompiers. Fourniture seule.	Armoires prélèv.sap.pompier
.100	Armoires de prélèvement encastrées, avec latte de guidage.	Armoires prélèv.encastrées
.110	Armoires sans place de réserve pour extincteur, largeur x hauteur x profondeur mm 300x400x140. Réservation mm 320x420x150.	Armoires s.réserve p.extinct.
.111	Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.p...	Tôle acier zinguée
.112	Tôle d'acier au CrNi meulée.p...	Tôle acier CrNi meulée
.113	Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.p...	Tôle acier CrNi,thermopoudrée
.114	01 Description	Spécification
	02 Surfacep...	
.115 à .119 dito .114		
.120	Armoires avec place de réserve pour extincteur déporté latéralement par rapport à la prise d'eau, largeur x hauteur x profondeur mm 600x700x220. Réservation mm 620x720x230.	Armoires av.extincteur
.121	Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.p...	Tôle acier zinguée
.122	Tôle d'acier au CrNi meulée.p...	Tôle acier CrNi meulée
.123	Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.p...	Tôle acier CrNi,thermopoudrée
.124	01 Description	Spécification
	02 Surfacep...	
.125 à .129 dito .124		
.130	Armoires avec place de réserve pour extincteur déporté latéralement par rapport à la prise d'eau, ainsi que pour interrupteur d'alarme incendie, largeur x hauteur x profondeur mm 600x700x220. Réservation mm 620x720x230.	Armoires av.extincteur,interr.
.131	Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.p...	Tôle acier zinguée
.132	Tôle d'acier au CrNi meulée.p...	Tôle acier CrNi meulée

Tôle acier CrNi,thermopoudrée	.133	Tôle d'acier au CrNi thermo- poudrée RAL 7035 ou 3001.	..p...
Spécification	.134	01 <i>Description</i> 02 <i>Surface</i>135 à .139 dito .134	..p...
Armoires av.extincteur	.140	Armoires avec place de réserve pour extincteur sous la prise d'eau, largeur x hauteur x profondeur mm 300x1'100x220. Réservation mm 320x1'120x230.	
Tôle acier zinguée	.141	Tôle d'acier zinguée, thermo- poudrée RAL 7035 ou 3001.	..p...
Tôle acier CrNi meulée	.142	Tôle d'acier au CrNi meulée.	..p...
Tôle acier CrNi,thermopoudrée	.143	Tôle d'acier au CrNi thermo- poudrée RAL 7035 ou 3001.	..p...
Spécification	.144	01 <i>Description</i> 02 <i>Surface</i>145 à .149 dito .144	..p...
Armoires av.extincteur,interr.	.150	Armoires avec place de réserve pour extincteur sous la prise d'eau, ainsi que pour inter- rupteur d'alarme incendie, largeur x hauteur x profondeur mm 300x1'250x220. Réservation mm 320x1'270x230.	
Tôle acier zinguée	.151	Tôle d'acier zinguée, thermo- poudrée RAL 7035 ou 3001.	..p...
Tôle acier CrNi meulée	.152	Tôle d'acier au CrNi meulée.	..p...
Tôle acier CrNi,thermopoudrée	.153	Tôle d'acier au CrNi thermo- poudrée RAL 7035 ou 3001.	..p...
Spécification	.154	01 <i>Description</i> 02 <i>Surface</i>155 à .159 dito .154	..p...
Spécification	.181	01 <i>Description</i>182 à .189 dito .181	..p...
Armoires prélèv.apparentes	.200	Armoires de prélèvement appa- rentes.	
Armoires s.réserv.extinct.	.210	Armoires sans place de réserve pour extincteur, largeur x hauteur x profondeur mm 340x440x140.	
Tôle acier zinguée	.211	Tôle d'acier zinguée, thermo- poudrée RAL 7035 ou 3001.	..p...
Tôle acier CrNi meulée	.212	Tôle d'acier au CrNi meulée.	..p...
Tôle acier CrNi,thermopoudrée	.213	Tôle d'acier au CrNi thermo- poudrée RAL 7035 ou 3001.	..p...
Spécification	.214	01 <i>Description</i> 02 <i>Surface</i>215 à .219 dito .214	..p...

.220 Armoires avec place de réserve pour extincteur déporté latéralement par rapport à la prise d'eau, largeur x hauteur x profondeur mm 640x740x220.		Armoires av.extincteur
.221 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001. ..p...		Tôle acier zinguée
.222 Tôle d'acier au CrNi meulée. ..p...		Tôle acier CrNi meulée
.223 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001. ..p...		Tôle acier CrNi,thermopoudrée
.224 01 Description 02 Surfacep...		Spécification
.225 à .229 dito .224		
.230 Armoires avec place de réserve pour extincteur déporté latéralement par rapport à la prise d'eau, ainsi que pour interrupteur d'alarme incendie, largeur x hauteur x profondeur mm 640x740x220.		Armoires av.extincteur,interr.
.231 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001. ..p...		Tôle acier zinguée
.232 Tôle d'acier au CrNi meulée. ..p...		Tôle acier CrNi meulée
.233 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001. ..p...		Tôle acier CrNi,thermopoudrée
.234 01 Description 02 Surfacep...		Spécification
.235 à .239 dito .234		
.240 Armoires avec place de réserve pour extincteur sous la prise d'eau, largeur x hauteur x profondeur mm 340x1'140x220.		Armoires av.extincteur
.241 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001. ..p...		Tôle acier zinguée
.242 Tôle d'acier au CrNi meulée. ..p...		Tôle acier CrNi meulée
.243 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001. ..p...		Tôle acier CrNi,thermopoudrée
.244 01 Description 02 Surfacep...		Spécification
.245 à .249 dito .244		
.250 Armoires avec place de réserve pour extincteur sous la prise d'eau, ainsi que pour interrupteur d'alarme incendie, largeur x hauteur x profondeur mm 340x1'140x220.		Armoires av.extincteur,interr.
.251 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001. ..p...		Tôle acier zinguée
.252 Tôle d'acier au CrNi meulée. ..p...		Tôle acier CrNi meulée
.253 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001. ..p...		Tôle acier CrNi,thermopoudrée
.254 01 Description 02 Surfacep...		Spécification
.255 à .259 dito .254		

Spécification	.281	01 Description ..p...
	.282	à .289 dito .281
Divers	.801	01 Description ..p...
		02 up = ..p...
		03 Divers ..up...
	.802	à .889 dito .801
Robinetterie sapeurs-pompier	533	Robinetterie pour sapeurs-pompier. Fourniture seule.
Garnitures raccordement alim.	.100	Garnitures de raccordement alimentation.
Garnitures raccord.suspendues	.110	Garnitures de raccordement alimentation suspendues.
Robinet avec 2 embouts entrée	.111	Robinet avec 2 embouts d'entrée 75-B avec clapets de retenue, raccords fixes et d'obturation B, 1 embout de sortie G " 3 avec dispositif de vidange. Classe de pression PN 16 selon norme DIN 14 461-4. Eléments en acier inoxydable. ..p...
<i>Norme DIN 14 461-4 "Equipement de branchement de tuyaux pour la lutte contre l'incendie. Partie 4: Garniture de raccordement alimentation PN 16 pour réseau de lutte contre l'incendie".</i>		
Spécification	.112	01 Description ..p...
	.113	à .119 dito .112
Garnitures raccordement verti.	.120	Garnitures de raccordement alimentation verticales.
Robinetterie 2 embouts entrée	.121	Robinet avec 2 embouts d'entrée 75-B avec clapets de retenue, raccords fixes et d'obturation B, 1 embout de sortie G " 3. Classe de pression PN 16 selon norme DIN 14 461-4. Eléments en acier inoxydable. ..p...
<i>Norme DIN 14 461-4 "Equipement de branchement de tuyaux pour la lutte contre l'incendie. Partie 4: Garniture de raccordement alimentation PN 16 pour réseau de lutte contre l'incendie".</i>		
Spécification	.122	01 Description ..p...
	.123	à .129 dito .122
Spécification	.181	01 Description ..p...
	.182	à .189 dito .181
Robinets	.200	Robinets.
Robinets tourants	.210	Robinets tournants.
Robinet av.entrée G2A	.211	Robinet avec entrée G2A avec raccord à vis " 2, sortie tournante, avec raccords fixes et d'obturation C, classe de pression PN 16 selon norme DIN 14 461-5. Eléments en acier inoxydable. ..p...
<i>Norme DIN 14 461-5 "Equipement de branchement de tuyaux pour la lutte contre l'incendie. Partie 5: Robinet PN 16 pour réseau de lutte contre l'incendie".</i>		
Spécification	.212	01 Description ..p...
	.213	à .219 dito .212
Spécification	.281	01 Description ..p...
	.282	à .289 dito .281


	.801 01 <i>Description</i> 02 up = 03 <i>Divers</i>up...	Divers
	.802 à .889 dito .801	
534	Ventilateur pour colonne montante. Fourniture seule.	Ventilateur colonne montante
	.100 Aérateur et purgeur pour conduite.	Aérateur,purgeur
	.101 Raccord fileté de conduite " 2 et raccord taraudé pour récupération des condensats " 1 1/4. Classe de pression PN 16 selon norme DIN 14 463-3.p...	Raccord fileté conduite "2 <i>Norme DIN 14 463-3 "Installations d'extinction de feu par eau - Stations de remplissage et de vidange télécommandées. Partie 3: Purgeurs et ventouses PN 16 pour conduites d'eau d'incendie des colonnes".</i>
	.102 01 <i>Description</i>p...	Spécification
	.103 à .109 dito .102	
	.801 01 <i>Description</i> 02 up = 03 <i>Divers</i>up...	Divers
	.802 à .889 dito .801	

540 Extincteurs portatifs**Extincteurs portatifs**

Les extincteurs portatifs obligatoires doivent être homologués par l'AEAI Association des établissements cantonaux d'assurance incendie.

541 Extincteur portatif à mousse.**Extincteur portatif à mousse**

- .100** Fourniture. Extincteur rechargeable, avec cartouche à mousse pour classes de feu A et B, y compris support mural. Réservoir en acier, surfaces interne et externe protégées contre la corrosion. Agent extincteur: mélange eau-mousse.

Fourniture**.110 Plage d'utilisation degrés C +5 à +60.****Utilisation degrés C +5 à +60**

- 01 *Marque, type*

- .111** Quantité d'agent extincteur litres 6.p...

Agent extincteur litres 6

- .112** Quantité d'agent extincteur litres 9.p...

Agent extincteur litres 9