



665
I/13

Aggiornamento 17

Pavimenti sopraelevati

Condizioni da parte committ.

.200 Condizioni che devono essere adempiute da parte del committente per un'esecuzione dei lavori senza supplementi.

Supporto:descrizioni

.210 Supporto:
 . Portata e resistenza alla compressione sufficienti per i carichi prescritti.
 . Pulito con scopa.
 . Idoneo all'incollaggio dei piedini, senza lisciatura in corrispondenza della loro base.
 . Asciutto, senza pellicola cementizia e idoneo all'incollaggio dei piedini senza avvitatura o connessione meccanica supplementari. Aderenza superficiale alla trazione min. N/mm² 1,0, procedimento di prova secondo la norma SIA 251, cifra 6.4.

Stato locali

.220 Stato dei locali:
 . Aperture nelle pareti perimetrali chiuse e impermeabili alla pioggia.
 . Temperatura dell'aria e delle parti d'opera fra gradi C 15 e 30.
 . Umidità relativa dell'aria tra % 30 e 70.
 . Allacciamento elettrico V 400, A 16, distanza mass. m 50.
 . Illuminazione sufficiente.

Requisiti particolari

.300 Requisiti particolari del concetto generale di progettazione.

Esigenze concetto

.310 Le esigenze che sono parte di un concetto generale elaborato a cura dal committente sono descritte in modo specifico o retribuite quale supplemento.

Prestazioni comprese

012

Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno eseguite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo particolare, sono comprese nei prezzi unitari.

p.progettazione

.100 Per la progettazione.

p.tutti tipi pav.sopraelevati

.110 Per tutti i tipi di pavimenti sopraelevati:
 . Un singolo progetto da parte dell'imprenditore sulla base dei piani esecutivi definitivi approvati, allestiti dall'architetto o dal progettista responsabile.

.120 Per pavimenti sopraelevati radianti.**p.pav.sopraelevati radianti**

. Dimensionamento degli elementi riscaldanti/raffrescanti in base alle direttive dello specialista RCV quali fabbisogno di calore e di freddo, temperatura di andata e di ritorno, superfici e zone riscaldate o raffrescate.

. Disegno degli elementi riscaldanti/raffrescanti sul piano modulare di montaggio.

. Disegno delle tubazioni di raccordo al distributore.

000

021 Regole di computo per pavimenti sopraelevati.

Regole computo

.100 Per le superfici dei pavimenti.

p.superfici pavimenti

.110 La superficie dei pavimenti sopraelevati viene determinata in base al fabbisogno effettivo di pannelli interi.

Superficie pavimento

.120 I pannelli tagliati dei pavimenti sopraelevati smontabili con rivestimento incollato in fabbrica e dei pavimenti sopraelevati non smontabili vengono calcolati come interi.

Pannelli tagliati pav.soprael.

.130 I pannelli dei pavimenti sopraelevati smontabili da rivestire successivamente, la cui parte tagliata è inferiore alla metà vengono calcolati come interi. Vengono considerati mezzi pannelli quelli che sono stati tagliati oltre la metà e la parte tagliata può essere riutilizzata come mezzo pannello.

Pannelli pav.soprael.

.140 La superficie dei pavimenti sopraelevati smontabili per la posa successiva di rivestimenti corrisponde anche a quella del rivestimento.

Superficie pav.p.posa succ.

.150 Per i provvedimenti seguenti relativi al miglioramento del supporto nella zona di pilastri si considera la superficie del pavimento convenuta con la direzione lavori:
 . Regularizzazione del supporto con interventi di lisciatura puntuali.
 . Distribuzione dei carichi su supporto non sufficientemente resistente.

Provved.miglior supp./pilastri

.200 Per i raccordi a parete.

p.raccordi a parete

.210 I raccordi a parete vengono misurati secondo la lunghezza.

Raccordi parete sec.lunghezza

.220 Le aperture delle porte non vengono dedotte per il computo dei raccordi.

Raccordi p.porte aperte

.300 Per i rivestimenti di testate.

p.rivestimenti testate

.310 Le chiusure di testate vengono misurate secondo la lunghezza.

Chiusure testate.sec.lunghezza

.320 Le chiusure laterali in corrispondenza di scale incassate o sporgenti vengono misurate senza deduzioni.

Chiusure laterali s.deduzione

.330 Le chiusure laterali di rampe incassate vengono misurate senza deduzioni.

Chiusure lat.p.rampe s.deduz.

000


Piedini regolabili in altezza, con profili a C, min. mm 40x40x2, longitudinali e trasversali, ambedue di acciaio protetti contro la corrosione. Incollaggio dei piedini sul supporto grezzo o avvitatura dei profili a C alle pareti. Avvitatura o fissaggio analogo dei profili a C alle teste dei piedini. Compresi gli elementi da appoggio di materiale sintetico quali isolamento contro il rumore da calpestio. Escluso il rivestimento. Rivestimento, con incollaggio in fabbrica, v. sottopar. 240.

Pav.s'elev.smont.deriv.legno

221

Pavimento sopraelevato smontabile su piedini e profili a C, destinato a ricevere un rivestimento incollato in fabbrica, in pannelli derivati del legno.

Modulo piedini mm 600x600

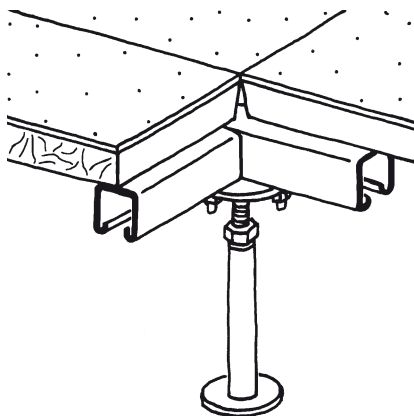

- .100 Modulo dei piedini e dei pannelli mm 600x600. Pannelli truciolari ad alta densità. Faccia superiore atta a ricevere un rivestimento. Faccia inferiore rivestita con foglio di alluminio o con lamiera di acciaio protetta contro la corrosione. Bordi rivestiti con materiale sintetico.
01 *Marca, tipo*

Classi carico,flessione 2B

- .110 **Classi di carico e di flessione 2B, carico concentrato nominale kN 3, flessione verticale mass. mm 3,0.**

Altezza totale<mm 350

- .111 Altezza totale fino a mm 350. ..m2...

Altezza totale mm 351-450

- .112 Altezza totale da mm 351 a 450. ..m2...

Altezza totale mm 451-550

- .113 Altezza totale da mm 451 a 550. ..m2...

Altezza totale mm 551-650

- .114 Altezza totale da mm 551 a 650. ..m2...

Altezza totale mm 651-850

- .115 Altezza totale da mm 651 a 850. ..m2...

Altezza totale mm 851-1050

- .116 Altezza totale da mm 851 a 1'050. ..m2...

Altre altezze

- .117 01 Altezza totale mmm2...

- .118 fino a .119 come .117

Specifiche

- .181 01 *Descrizione*
 02 Classi di carico e di flessione
 03 Carico concentrato nominale kN
 04 Flessione verticale mass. mm
 05 Altezza totale mm
 06 up =
 07 *Diversi*up...


.182 fino a .189 come .181

Complementi sottostruttura

.600 Complementi alla sottostruttura.

Piedini suppl.ord.committente

.610 Piedini supplementari ordinati dal committente.



h<mm 350

.611 h fino a mm 350. ..pz...

h mm 351-450

.612 h da mm 351 a 450. ..pz...

h mm 451-550

.613 h da mm 451 a 550. ..pz...

h mm 551-650

.614 h da mm 551 a 650. ..pz...

h mm 651-850

.615 h da mm 651 a 850. ..pz...

h mm 851-1050

.616 h da mm 851 a 1'050. ..pz...


Altre altezze

.617 01 h mmpz...

.618 fino a .619 come .617

Telai base app.armadi:N.telai

.620 Telai di base quale appoggio per armadi. Sottostruttura indipendente, saldata, in profili di acciaio protetto contro la corrosione, compresi i piedini regolabili in altezza, sugli assi del modulo degli armadi previsti. Fissaggio con bussole sul supporto. Computo: numero telai di base.

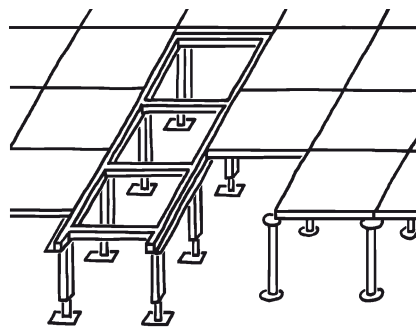

Specifiche

- .621 01 Secondo il piano
 02 Concerne pos.
 03 Telaio tubolare mm 40x40x2. **A**
 04 Telaio, profilo **A**
 05 Lunghezza telaio mm
 06 Larghezza telaio mm
 07 Altezza totale mm
 08 Numero di saette:
 09 Saette, profilo
 10 Con appoggio laterale per i profili a C.
 11 Con ripresa di fondo. **B**
 12 Zincati a bagno. **B**
 13 Termolaccati. **B**
 14 *Trattamento di superficie*
 15 Carico ammissibile per armadio kN 6,0. **C**

Posa c.umidità rel.aria %71-80

.733 Posa con umidità relativa dell'aria tra % 71 e 80. ..m2...

Specifiche

.734 01 *Descrizione*
02 *Concerne pos.*m2...

.735 fino a .739 come .734

Posa orizz.pav.s'elev.c.pend.

La regolarizzazione del supporto in corrispondenza dei piedini va descritta con la pos. 144.

.740 **Per posa orizzontale di pavimenti sopraelevati su supporto con pendenza superiore a mm/m 10. Livellamento con piedini regolabili in altezza o in pendenza.**

Specifiche

.741 01 Per pendenza mm/mm2...

.742 fino a .749 come .741

Specifiche

.781 01 *Genere di supplemento*
02 *Modo di fissaggio*
03 Per pendenza mm/m
04 up =
05 *Diversi*up...

.782 fino a .789 come .781

Diversi

.801 01 *Descrizione*
02 *Modulo dei pannelli*
mmx.....
03 *Modulo dei piedini*
mmx.....
04 *Modulo dei profili a*
C mmx.....
05 *Pannelli truciolari ad alta densità.* **A**
A
06 *Pannelli di* **A**
07 *Faccia superiore*
08 *Faccia inferiore*
09 *Superficie dei bordi*
10 *Marca, tipo*
11 *Classi di carico e di flessione*
12 *Carico concentrato nominale*
kN
13 *Flessione verticale mass.*
mm
14 *Altezza totale* mm
15 *Genere di complemento*
16 *Secondo il piano*
17 *Concerne pos.*
18 *Telaio di base, profilo* **B**
19 *Telaio di zoccolo, profilo* ... **B**
20 *Lunghezza telaio* mm
21 *Larghezza telaio* mm
22 *h* mm
23 *Trattamento di superficie*
24 *Carico ammissibile per armadio*
kN
25 *Campo di riserva*
dimensioni
26 *Genere di supplemento*
27 *Modo di fissaggio*
28 Per pendenza mm/m
29 up =
30 *Diversi*up...

.802 fino a .889 come .801

Diversi

.801	01	Descrizione	
	02	Modulo dei pannelli	
		mmx.....	
	03	Modulo dei piedini	
		mmx.....	
	04	Modulo dei profili a	
		C mmx.....	
	05	Pannelli in solfato di calcio	A
		rinforzati con fibre.	A
	06	Pannelli di	A
	07	Faccia superiore	
	08	Faccia inferiore	
	09	Superficie dei bordi	
	10	Marca, tipo	
	11	Classi di carico e di flessio-	
		ne	
	12	Carico concentrato nominale	
		kN	
	13	Flessione verticale mass.	
		mm	
	14	Altezza totale mm	
	15	Genere di complemento	
	16	Secondo il piano	
	17	Concerne pos.	
	18	Telaio di base, profilo	B
	19	Telaio di zoccolo, profilo ...	B
	20	Lunghezza telaio mm	
	21	Larghezza telaio mm	
	22	h mm	
	23	Trattamento di superficie	
	24	Carico ammissibile per armadio	
		kN	
	25	Campo di riserva	
		dimensioni	
	26	Genere di supplemento	
	27	Modo di fissaggio	
	28	Per pendenza mm/m	
	29	up =	
	30	Diversi	..up...

.802 fino a .889 come .801

228 Pavimento sopraelevato smonta-
bile su piedini e profili a C,
destinato a ricevere un rive-
stimento incollato in fabbri-
ca.

Pav.s'elev.smont.:pied.+prof.C

*Il numero che segue i due asterischi (**) è un*
esponente.

Il carattere che segue il trattino di
sottolineatura (.) è pedice.

.001	01	Descrizione	
	02	Modulo dei piedini e dei pan-	A
		nelli mm 600x600.	A
	03	Modulo dei piedini e dei pan-	A
		nelli mmx.....	A
	04	Modulo dei piedini	
		mmx.....	
	05	Modulo dei profili a	
		C mmx.....	
	06	Modulo delle lastre	
		mmx.....	
	07	Pannelli truciolari ad alta	B
		densità.	B
	08	Pannelli in solfato di calcio	B
		rinforzati con fibre.	B
	09	Pannelli di	B
	10	Faccia superiore	
	11	Faccia inferiore	
	12	Superficie dei bordi	
	13	Marca, tipo	
	14	Classi di carico e di flessio-	C
		ne 2C. Carico concentrato no-	C
		minale kN 3. Flessione verti-	C
		cale mass. mm 4,0.	C
	15	Classi di carico e di flessio-	C
		ne 3C. Carico concentrato no-	C
		minale kN 4. Flessione verti-	C
		cale mass. mm 4,0.	C

Specifiche


Var. da 14 a 16:

Classi tipiche dei pannelli truciolari ad alta
densità.

252	Profili di bordo e chiusure in corrispondenza dei cambiamenti di quota, per i pavimenti sopraelevati smontabili con rivestimento incollato in fabbrica.	
.100	Profilo di bordo continuo, di metallo protetto contro la corrosione. Posa su sottostruttura esistente.	
.110	Profilo di bordo non sporgente dal pavimento sopraelevato finito.	
.111	In squadra rispetto ai bordi dei pannelli, visibile e a filo del pavimento finito.	..m...
.112	Fuori squadra rispetto ai bordi dei pannelli, visibile e a filo del pavimento finito.	..m...
.113	In curva, visibile e a filo del pavimento finito.	..m...
.114	In squadra rispetto ai bordi dei pannelli, non visibile.	..m...
.115	Fuori squadra rispetto ai bordi dei pannelli, non visibile.	..m...
.116	01 Descrizione	..m...
.117	fino a .119 come .116	
.120	Profilo di bordo sporgente del pavimento sopraelevato finito, ca. mm 30.	
.121	In squadra rispetto ai bordi dei pannelli.	..m...
.122	Fuori squadra rispetto ai bordi dei pannelli.	..m...
.123	In curva.	..m...
.124	01 Descrizione	..m...
.125	fino a .129 come .124	
.181	01 Descrizione	
	02 up =	
	03 Diversi	..up...
.182	fino a .189 come .181	

Profilo bordo continuo, metallo

Profilo bordo n.sporgente

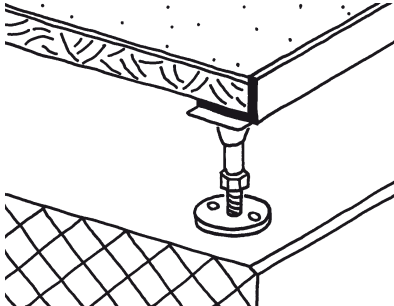

In squadra risp.bordi pannelli

Fuori squadra risp.bordi pann.


In curva

In squadra risp.bordi pannelli

Fuori squadra risp.bordi pann.

Specifiche

Profilo bordo sporgente

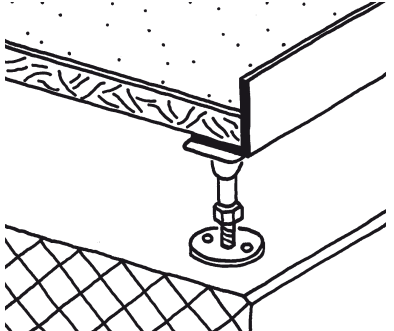

In squadra risp.bordi pannelli

Fuori squadra risp.bordi pann.

In curva

Specifiche

Specifiche

- 51 *Genere di supplemento*
 52 *Modo di fissaggio*
 53 *d mm*
 54 *Pendenza su 1 asse del modulo*
mm/m
 55 *Genere di esecuzione*
 56 *Per pendenza mm/m*
 57 *up =*
 58 *Diversi*up...

.002 fino a .889 come .001

320 Pavimenti sopraelevati smontabili su piedini e profili a C

Pav.s'elev.smont.s.riv.,pied.


Piedini regolabili in altezza, con profili a C, min. mm 40x40x2, longitudinali e trasversali, ambedue di acciaio protetto contro la corrosione. Incollaggio dei piedini sul supporto grezzo o avvitatura dei profili a C alle pareti. Avvitatura o fissaggio analogo dei profili a C alle teste dei piedini. Compresi gli elementi da appoggio di materiale sintetico quali isolamento contro il rumore da calpestio. Pavimento atto a ricevere un rivestimento in cantiere. Se eseguito dall'imprenditore, la fornitura e la posa del rivestimento sono descritte nel sottopar. 380.

321 Pavimento sopraelevato smontabile su piedini e profili a C, in pannelli derivati del legno, escluso il rivestimento.

Pav.s'elev.smont.s.riv.,legno

- .100 Modulo dei piedini e dei pannelli mm 600x600. Pannelli truciolari ad alta densità. Facce inferiore e superiore rivestite con foglio di alluminio o con lamiera di acciaio protetta contro la corrosione. Bordi rivestiti con materiale sintetico o dalla lamiera piegata della faccia superiore o inferiore.
 01 *Marca, tipo*

Modulo piedini mm 600x600

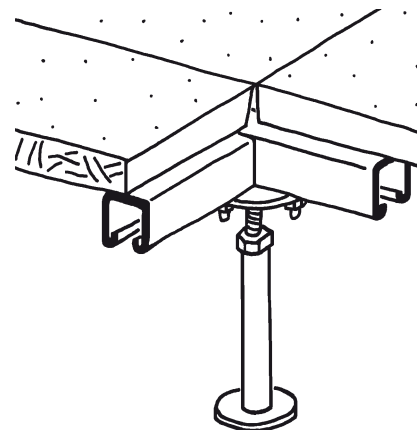

- .110 **Classi di carico e di flessione 2B, carico concentrato nominale kN 3, flessione verticale mass. mm 3,0.**

Classi carico,flessione 2B

- .111 Altezza totale fino a mm 350. ..m2...

Altezza totale<mm 350

- .112 Altezza totale da mm 351 a 450. ..m2...

Altezza totale mm 351-450

.140 Classi di carico e di flessione 5C, carico concentrato nominale kN 5, flessione verticale mass. mm 4,0.

Classi carico,flessione 5C

.141 Altezza totale fino a mm 350. ..m2...

Altezza totale<mm 350

.142 Altezza totale da mm 351 a 450. ..m2...

Altezza totale mm 351-450

.143 Altezza totale da mm 451 a 550. ..m2...

Altezza totale mm 451-550

.144 Altezza totale da mm 551 a 650. ..m2...

Altezza totale mm 551-650

.145 Altezza totale da mm 651 a 850. ..m2...

Altezza totale mm 651-850

.146 Altezza totale da mm 851 a 1'050. ..m2...

Altezza totale mm 851-1050

.147 01 Altezza totale mmm2...

Altre altezze

.148 fino a .149 come .147

.181 01 *Descrizione*
02 Classi di carico e di flessione
03 Carico concentrato nominale kN
04 Flessione verticale mass. mm
05 Altezza totale mm
06 up =
07 *Diversi*up...

Specifiche


.182 fino a .189 come .181

.600 Complementi alla sottostruttura.

Complementi sottostruttura

.610 Piedini supplementari ordinati dal committente.

Piedini suppl.ord.committente



.611 h fino a mm 350. ..pz...

h<mm 350

.612 h da mm 351 a 450. ..pz...

h mm 351-450

.613 h da mm 451 a 550. ..pz...

h mm 451-550

.614 h da mm 551 a 650. ..pz...

h mm 551-650

.615 h da mm 651 a 850. ..pz...

h mm 651-850

.616 h da mm 851 a 1'050. ..pz...

h mm 851-1050

.617 01 h mmpz...

Altre altezze

.618 fino a .619 come .617

Diversi

- .801 01 *Descrizione*
 02 *Modulo dei pannelli*
 mmx.....
 03 *Modulo dei piedini*
 mmx.....
 04 *Modulo dei profili a*
 C mmx.....
 05 *Pannelli truciolari ad alta* **A**
densità. **A**
 06 *Pannelli di***A**
 07 *Faccia superiore*
 08 *Faccia inferiore*
 09 *Superficie dei bordi*
 10 *Marca, tipo*
 11 *Classi di carico e di flessio-*
ne
 12 *Carico concentrato nominale*
 kN
 13 *Flessione verticale mass.*
 mm
 14 *Altezza totale mm*
 15 *Genere di complemento*
 16 *Secondo il piano*
 17 *Concerne pos.*
 18 *Telaio di base, profilo***B**
 19 *Telaio di zoccolo, profilo* ...**B**
 20 *Lunghezza telaio mm*
 21 *Larghezza telaio mm*
 22 *h mm*
 23 *Trattamento di superficie*
 24 *Carico ammissibile per armadio*
 kN
 25 *Campo di riserva*
dimensioni
 26 *Genere di supplemento*
 27 *Modo di fissaggio*
 28 *Per pendenza mm/m*
 29 *up =*
 30 *Diversi*up...


.802 fino a .889 come .801

322 **Pavimento sopraelevato smonta-**
bile con piedini e profili a
C, in pannelli di solfato di
calcio, escluso il rivestimen-
to.

Pav.s'elev.smont.s.riv.,sol.Ca

- .100 **Modulo dei piedini e dei pan-**
nelli mm 600x600. Pannelli in
solfo di calcio rinforzati
con fibre. Facce inferiore e
superiore grezze o rivestite
con lamiera di acciaio protet-
ta contro la corrosione. Bordi
rivestiti con materiale sinte-
tico o dalla lamiera piegata
della faccia superiore o infe-
riore.
 01 *Marca, tipo*

Modulo piedini pav.mm 600x600

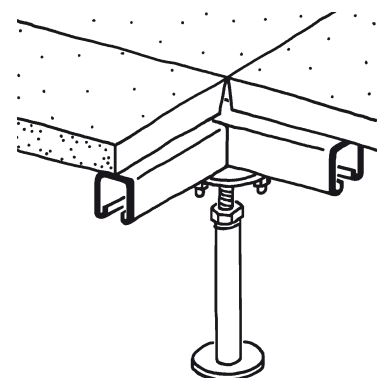

Classi carico,flessione 2A

- .110 **Classi di carico e di flessio-**
ne 2A, carico concentrato no-
minale kN 3, flessione verti-
cale mass. mm 2,5.

.111 Altezza totale fino a mm 350. ..m2...

Altezza totale<mm 350

.112 Altezza totale da mm 351
a 450. ..m2...

Altezza totale mm 351-450

.113 Altezza totale da mm 451
a 550. ..m2...

Altezza totale mm 451-550

Specifiche

- .734 01 *Descrizione*
 02 *Concerne pos.*m2...

.735 fino a .739 come .734

Posa orizz.pav.s'elev.c.pend.

*La regolarizzazione del supporto in
 corrispondenza dei piedini va descritta con
 la pos. 144.*

- .740 **Per posa orizzontale di pavimenti sopraelevati su supporto con pendenza superiore a mm/m 10. Livellamento con piedini regolabili in altezza o in pendenza.**

Specifiche

- .741 01 *Per pendenza mm/m*m2...

.742 fino a .749 come .741

Specifiche

- .781 01 *Genere di supplemento*
 02 *Modo di fissaggio*
 03 *Per pendenza mm/m*
 04 *Concerne pos.*
 05 *up =*
 06 *Diversi*up...

.782 fino a .789 come .781

Diversi

- .801 01 *Descrizione*
 02 *Modulo dei pannelli*
 mmx.....
 03 *Modulo dei piedini*
 mmx.....
 04 *Modulo dei profili a*
 C mmx.....
 05 *Pannelli in solfato di calcio* **A**
 rinforzati con fibre. **A**
 06 *Pannelli di* **A**
 07 *Faccia superiore*
 08 *Faccia inferiore*
 09 *Superficie dei bordi*
 10 *Marca, tipo*
 11 *Classi di carico e di flessione*
 12 *Carico concentrato nominale*
 kN
 13 *Flessione verticale mass.*
 mm
 14 *Altezza totale mm*
 15 *Genere di complemento*
 16 *Secondo il piano*
 17 *Concerne pos.*
 18 *Telaio di base, profilo* **B**
 19 *Telaio di zoccolo, profilo* ... **B**
 20 *Lunghezza telaio mm*
 21 *Larghezza telaio mm*
 22 *h mm*
 23 *Trattamento di superficie*
 24 *Carico ammissibile per armadio*
 kN
 25 *Campo di riserva*
 dimensioni
 26 *Genere di supplemento*
 27 *Modo di fissaggio*
 28 *Per pendenza mm/m*
 29 *up =*
 30 *Diversi*up...

.802 fino a .889 come .801

352 Profili di bordo e chiusure in corrispondenza dei cambiamenti di quota, per i pavimenti sopraelevati smontabili.

.100 Profilo di bordo continuo, di metallo protetto contro la corrosione. Posa su sottostruttura esistente.

.110 Profilo di bordo non sporgente dal pavimento sopraelevato finito.

.111 In squadra rispetto ai bordi dei pannelli, visibile e a filo del pavimento finito. ..m...

.112 Fuori squadra rispetto ai bordi dei pannelli, visibile e a filo del pavimento finito. ..m...

.113 In curva, visibile e a filo del pavimento finito. ..m...

.114 In squadra rispetto ai bordi dei pannelli, non visibile. ..m...

.115 Fuori squadra rispetto ai bordi dei pannelli, non visibile. ..m...

.116 01 Descrizionem...

.117 fino a .119 come .116

.120 Profilo di bordo sporgente dal pavimento sopraelevato finito, ca. mm 30.

.121 In squadra rispetto ai bordi dei pannelli. ..m...

.122 Fuori squadra rispetto ai bordi dei pannelli. ..m...

.123 In curva. ..m...


.124 01 Descrizionem...

.125 fino a .129 come .124

Pav.s'elev.smont.:prof.bordo

Profilo bordo continuo, metallo

Profilo bordo n.sporgente

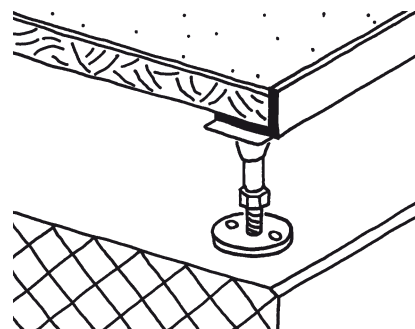

In squadra risp.bordi pannelli

Fuori squadra risp.bordi pann.


In curva

In squadra risp.bordi pannelli

Fuori squadra risp.bordi pann.

Specifiche

Profilo bordo sporgente

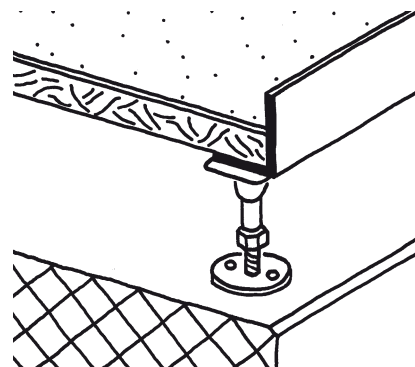

In squadra risp.bordi pannelli

Fuori squadra risp.bordi pann.

In curva

Specifiche

300


Specifiche

- .181 01 *Descrizione*
 02 up =
 03 *Diversi*up...
 .182 fino a .189 come .181

Chiusure p.cambiamento quota

- .200 Chiusura per cambiamento di quota con profili verticali e profili di bordo, saldatura del telaio di metallo protetto contro la corrosione, compreso l'appoggio per pannelli o profili a C. Piedini dei telai regolabili in altezza, fissaggio con bussole sul supporto.

Profilo bordo sporgente

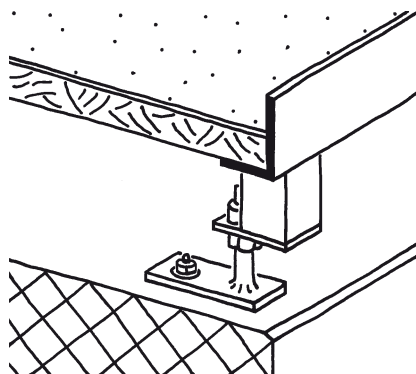

- .210 Profilo di bordo sporgente dal pavimento sopraelevato finito, ca. mm 30.

Altezza totale < mm 250

- .211 Altezza totale fino a mm 250. ..m...

Altezza totale mm 251-350

- .212 Altezza totale da mm 251 a 350. ..m...

Altezza totale mm 351-450

- .213 Altezza totale da mm 351 a 450. ..m...

Altezza totale mm 451-550

- .214 Altezza totale da mm 451 a 550. ..m...

Altezza totale mm 551-650

- .215 Altezza totale da mm 551 a 650. ..m...

Altre altezze

- .216 01 Altezza totale mmm...

- .217 fino a .219 come .216

Specifiche

- .281 01 *Descrizione*
 02 Altezza totale mm
 03 up =
 04 *Diversi*up...

- .282 fino a .289 come .281

Supplementi

- .700 Supplementi.

p.camb.direzione prof.bordo

- .710 Per cambiamenti di direzione del profilo di bordo.

In squadra

- .711 In squadra.
 01 Concerne pos.pz...

Fuori squadra

- .712 Fuori squadra.
 01 Concerne pos.pz...


Specifiche

- .713 01 *Descrizione*
 02 Concerne pos.pz...

- .714 fino a .719 come .713

Profilo bordo continuo, metallo

Profilo bordo a filo pav.

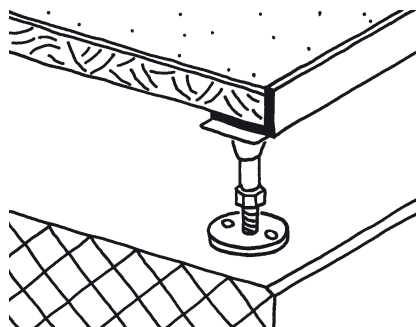

In squadra risp.bordi pannelli

Fuori squadra risp.bordi pann.


In curva

In squadra risp.bordi pannelli

Fuori squadra risp.bordi pann.

Specifiche

Profilo bordo sporgente

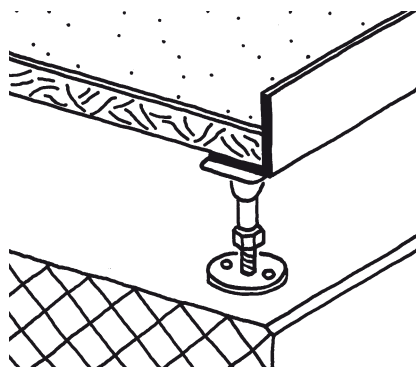

In squadra risp.bordi pannelli

Fuori squadra risp.bordi pann.

In curva

Specifiche

.100 Profilo di bordo continuo, di metallo protetto contro la corrosione. Posa su sottostruttura esistente.

.110 Profilo di bordo a filo del pavimento sopraelevato finito.

.111 In squadra rispetto ai bordi dei pannelli, visibile e a filo del pavimento finito. ..m...

.112 Fuori squadra rispetto ai bordi dei pannelli, visibile e a filo del pavimento finito. ..m...

.113 In curva, visibile e a filo del pavimento finito. ..m...

.114 In squadra rispetto ai bordi dei pannelli, non visibile. ..m...

.115 Fuori squadra rispetto ai bordi dei pannelli, non visibile. ..m...

.116 01 Descrizionem...

.117 fino a .119 come .116

.120 Profilo di bordo sporgente dal pavimento sopraelevato finito, ca. mm 30.

.121 In squadra rispetto ai bordi dei pannelli. ..m...

.122 Fuori squadra rispetto ai bordi dei pannelli. ..m...

.123 In curva. ..m...

.124 01 Descrizionem...

.125 fino a .129 come .124

- .181 01 *Descrizione*
 02 up =
 03 *Diversi*up...
- .182 fino a .189 come .181
- .700 **Supplementi.**
- .710 **Per cambiamenti di direzione del profilo di bordo.**
- .711 In squadra.
 01 Concerne pos.pz...
- .712 Fuori squadra.
 01 Concerne pos.pz...
- .713 01 *Descrizione*
 02 Concerne pos.pz...
- .714 fino a .719 come .713
- .720 **Per appoggi di profili di bordo. Profilo piatto o angolare, min. mm 30x2 o 25x25x2, di acciaio protetto contro la corrosione. Avvitatura sul profilo di chiusura e fissaggio con bussole sul supporto.**
- .721 Altezza totale fino a mm 250.pz...
- .722 Altezza totale da mm 251 a 350.pz...
- .723 Altezza totale da mm 351 a 450.pz...
- .724 Altezza totale da mm 451 a 550.pz...
- .725 Altezza totale da mm 551 a 650.pz...
- .726 01 Altezza totale mmpz...
- .727 fino a .729 come .726
- .781 01 *Genere di supplemento*
 02 *Genere*
 03 Altezza totale mm
 04 up =
 05 *Diversi*up...
- .782 fino a .789 come .781
- .801 01 *Descrizione*
 02 *Genere*
 03 Altezza totale mm
 04 up =
 05 *Diversi*up...
- .802 fino a .889 come .801


Specifiche

Supplementi**p.camb.direzione prof.bordo**

In squadra

Fuori squadra

Specifiche

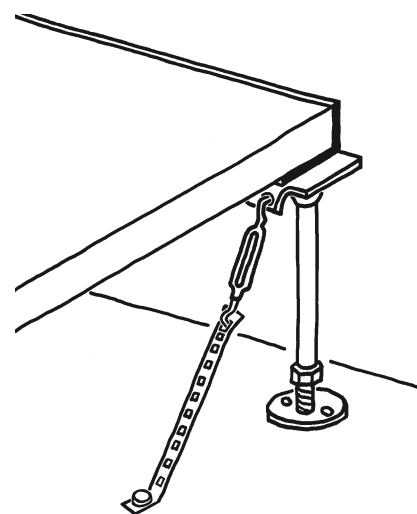p.appoggi profili bordo

Altezza totale < mm 250

Altezza totale mm 251-350

Altezza totale mm 351-450

Altezza totale mm 451-550

Altezza totale mm 551-650

Altre altezze

Specifiche

Diversi

Specifiche

Specifiche

Diversi


- .714 01 *Descrizione*m...
- .715 fino a .719 come .714
- .781 01 *Genere di supplemento*
 02 *Genere*
 03 *up =*
 04 *Diversi*up...
- .782 fino a .789 come .781
- .801 01 *Descrizione*
 02 *Marca, tipo*
 03 *lxb mm*x....
 04 *d mm*
 05 *Genere*
 06 *up =*
 07 *Diversi*up...
- .802 fino a .889 come .801

Pav.s'elev.:protez.,sistemaz.

820 Lavori di protezione e di sistemazione

Pav.sopraelevato:copertura

Copertura pavimenti sopraelevati.

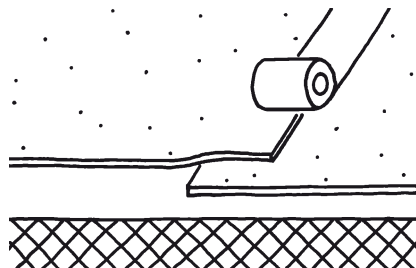

Incollaggio giunti

Carta protezione g/m2 250

Foglio mat.sintetico d mm 0,2

Foglio mat.sint.ric.d mm 0,2

Pann.duri fib.leg.d mm 3,2-4,5

Altre coperture

Sovrapposizione bordi

Nontessuto ca.g/m2 250

821 **Lavori di copertura.**

.100 **Copertura di pavimenti sopraelevati smontabili.**

.110 **Incollaggio dei giunti con nastro adesivo. Rimozione a cura del committente.**

.111 Carta di protezione g/m2 250.m2...

.112 Foglio di materiale sintetico, d mm 0,2.m2...

.113 Foglio di materiale sintetico riciclato, d mm 0,2.m2...

La sottoposizione .114 è stata soppressa

La sottoposizione .115 è stata soppressa

.116 Pannelli duri in fibra di legno, d da mm 3,2 a 4,5.m2...

.117 01 *Materiale di copertura*m2...

.118 fino a .119 come .117

.120 **Sovrapposizione dei bordi. Rimozione a cura del committente.**

.121 Nontessuto ca. g/m2 250, antiscivolo.m2...

.122 Nontessuto di fibra sintetica,
g/m2 ca. 180. Faccia superiore
rivestita con foglio di PE
quale barriera contro i liqui-
di, faccia inferiore con rive-
stimento antiscivolo. ..m2...

Nontessuto di fibra sintetica

.123 01 *Materiale di copertura*m2...

Specifiche

.124 fino a .129 come .123

.181 01 *Descrizione*
02 *Materiale di copertura*
03 up =
04 *Diversi*up...

Specifiche

.182 fino a .189 come .181

.801 01 *Descrizione*
02 *Materiale di copertura*
03 up =
04 *Diversi*up...

Diversi

.802 fino a .889 come .801

**822 Sistemazione successiva o ri-
pristino e pulizia del pavi-
mento sopraelevato smontabile
in seguito a lavori eseguiti
da terzi.**

Pav.s'elev.:sistemaz.success.

.100 A regia.

A regia

.110 Manodopera.

Manodopera

.111 Capo montatore.
01 Concerne pos.h...

Capo montatore

.112 Montatore.
01 Concerne pos.h...

Montatore

.113 01 *Categoria professionale*
02 Concerne pos.
03 *Diversi*h...

Altre categorie

.114 fino a .119 come .113

.120 Veicoli.

Veicoli

.121 01 Veicolo leggero. **A**
02 Veicolo di servizio. **A**
03 Concerne pos.
04 up = km. **B**
05 up = **B**
06 *Diversi*up...

Specifiche

.122 fino a .129 come .121

.181 01 *Descrizione*
02 *Categoria professionale*
03 *Genere di veicolo*
04 Concerne pos.
05 up =
06 *Diversi*up...

Specifiche

.182 fino a .189 come .181

.801 01 *Descrizione*
02 up =
03 *Diversi*up...

Diversi

.802 fino a .889 come .801

<u>Pav.sopraelev.:prima cura riv.</u>	830	<u>Prima cura di rivestimenti</u>
Pav.s'elev.:cura riv.tessile	831	Prima cura di rivestimenti tessili.
Rimozione peli sciolti	.100	Rimozione di peli sciolti dai bordi dei pannelli mediante aspirazione con spazzola.
Su riv.incollati in fabbrica	.110	Su rivestimenti incollati in fabbrica, dopo l'ultimazione del pavimento sopraelevato smontabile.
Tappeto a pelo tagliato	.111	Tappeto a pelo tagliato (velluto). 01 <i>Marca, tipo</i>m2...